



RDD100.1RF



RCR100RF

Bezdrátový prostorový **RDD100.1RFS** termostat

pro systémy vytápění

-
- Regulace prostorové teploty
 - Komfort, Útlum a Ochranný režim
 - 2-polohová regulace s výstupem Zap/Vyp
 - Nastavitelné konfigurační a regulační parametry
 - Prostorový termostat - bateriové napájení DC 3 V (RDD100.1RF)
 - Spínací jednotka - napájení AC 230 V (RCR100RF)

Použití

Termostat RDD100.1RFS se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění.

Typické aplikace:

- Byty
- Komerční budovy
- Školy

Pro regulaci následujících zařízení:


- Zónové ventily
- Plynové nebo olejové kotle
- Ventilátory
- Čerpadla

Funkce

- Regulace prostorové teploty vestavěným teplotním čidlem
- Výběr provozního režimu tlačítkem druhu provozu
- Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C nebo °F
- Zamykání ovládacích tlačítek (ručné)
- Zamykání nastavené žádané teploty
- Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů
- Samostatný bezdrátový termostat (vysílač) a spínací jednotka (přijímač)
- Rádiová komunikace 433 MHz

Regulace teploty

Regulátor RDD100.1RFS snímá prostorovou teplotu vestavěným teplotním čidlem a udržuje ji na nastavené žádané hodnotě. Spínací hystereze je 1 K.

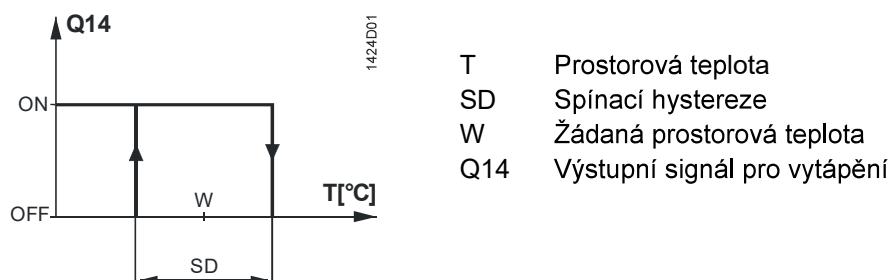

Přehled typů

Typové označení	Objednací č.	Hlavní rysy
RDD100.1RF	S55770-T319	Bezdrátový prostorový termostat - bateriové napájení DC 3 V
RCR100RF	S55770-T286	Bezdrátová spínací jednotka, napájení AC 230 V

Objednávání

Při objednávání uvádějte typové označení, objednací číslo a popis výrobku:

Typové označení	Objednací č.	Popis
RDD100.1RFS	S55770-T281	Sada sestávající z bezdrátového prostorového termostatu a spínací jednotky

Pohony ventilů se objednávají samostatně.

Kombinace přístrojů

Popis	Typové označení	Katalogový list
Elektromotorický servopohon	 SFA21..	4863
Termoelektrický pohon (pro termostatické ventily)	 STA23..	4884
Termoelektrický pohon (pro ventily se zdvihem 2,5 mm)	 STP23..	4884
Pohon klapky	 GDB..	4634
Pohon klapky	 GSD..	4603
Pohon klapky	 GQD..	4604
Servopohony rotačních klapek	 GXD..	4622

Mechanické provedení

Regulátor se skládá ze 3 částí:

- Plastového krytu s displejem, obsahující elektroniku, ovládací prvky a prostorové teplotní čidlo
- Základové desky se šroubovací svorkovnicí
- Stojánku

Kryt s elektronikou se nasadí na základovou desku a zajistí šroubem.
Stojánek je možné zaklapnout do západku na zadní straně základové desky.

Spínací jednotka RCR100RF sestává ze 2 částí:

- Plastového krytu obsahujícího elektroniku
- Základové desky se šroubovací svorkovnicí

Ovládací prvky

RDD100.1RF




- 1) Tlačítko pro volbu druhu provozu
- 2) Tlačítko pro zvýšení hodnoty
- 3) Tlačítko pro snížení hodnoty

RCR100RF



- 1) LED pro indikaci stavu
- 2) Tlačítko LEARN


Displej

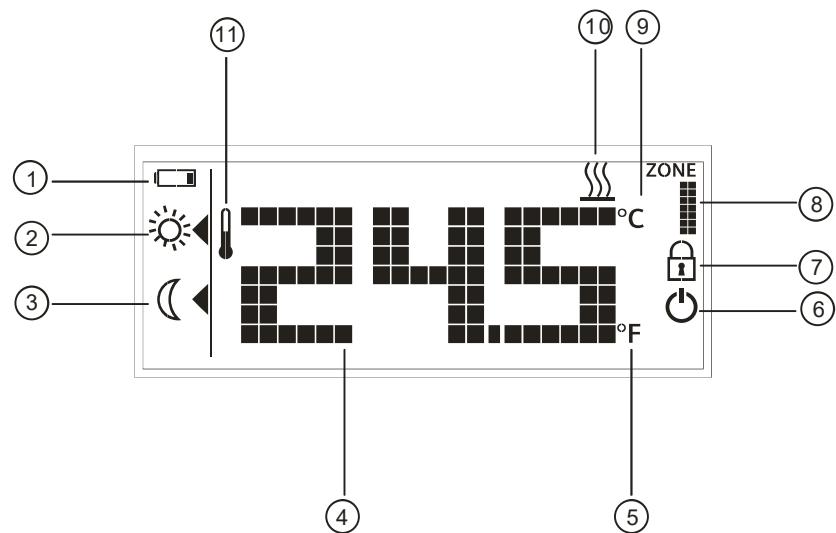

#	Symbol	Popis	#	Symbol	Popis
1		Symbol vybitých baterií	7		Ovládací tlačítka uzamknuta
2		Komfortní režim	8		Zobrazení zóny (Tovární nastavení 1)
3		Útlumový režim	9		Prostorová teplota ve stupních Celsia
4		Zobrazení prostorové teploty, žádané teploty, atd.	10		Vytápění Zap
5		Prostorová teplota ve stupních Fahrenheita	11		Aktuální prostorová teplota
6		Ochranný režim (zobrazení symbolu) Ochranného režimu může být povoleno v nastavení parametrů).			

Poznámky k montáži a elektrickému připojení

Neumísťujte do výklenků, mezi police, za závěsy nad nebo do blízkosti zdrojů tepla, nemontujte na místa s přímým slunečním zářením. Regulátor umístěte přibližně 1,5 m nad podlahou.

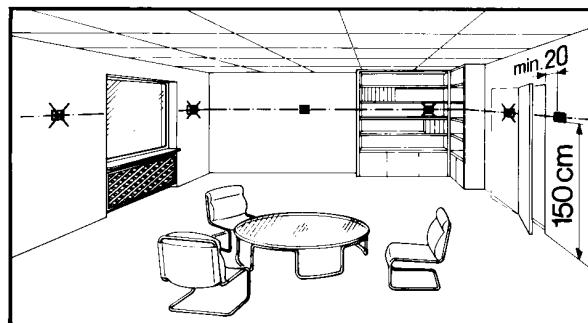

Montáž



- Prostorový regulátor namontujte na čisté, suché místo ve vnitřním prostředí mimo kapající nebo střikající vodu tak, aby nebyl ovlivněn zdroji tepla nebo chladu.
- Pokud je to možné, nainstalujte přijímač blízko ovládaného zařízení.
- Zvolte umístění tak, aby nedocházelo k rušení rádiového signálu bezdrátové komunikace. Při montáži regulátoru mějte na paměti:
 - Nemontujte do ovládacího panelu
 - Nemontujte na kovové povrchy (dveře rozvaděče, kryt kotle, apod.)
 - Neumísťujte blízko elektrických silových kabelů a přístrojů vyzařujících elektromagnetické vlnění jako PC, televizní přijímače, mikrovlnné trouby, atd.
 - Vyhněte se kovovým konstrukcím, sklům s drátěnou výplní, armovaným železobetonovým prvkům, apod.

Kabeláž

Viz. také návod k montáži CB1M1439xx, který je přiložen k regulátoru.



- Ujistěte se, že kabeláž, jištění a ochrana před úrazem elektrickým proudem jsou provedeny dle platných norem a technických předpisů



- Věnujte pozornost správnému dimenzování kabelů k termostatu a pohonům ventilů



- Používejte pouze servopohony určené pro jmenovité napětí AC 24 ... 230 V



- Pokud nelze k termostatu připojit všechny potřebné kabely, je třeba použít externí svorkovnice



- Přívodní kabel napájení nesmí mít externí pojistku nebo jistič dimenzovaný na více než 10 A



- Před sejmoutím regulátoru ze základové desky vypněte napájecí napětí



- Ujistěte se, že spínací jednotka není během připojování pod napětím

Pokyny k uvedení do provozu

Uvedení do provozu	<p>Po zapnutí napájení provede regulátor reset. Všechny segmenty LCD displeje se rozbalí, aby se potvrdila jejich správná funkce. Po resetu je regulátor připraven k uvedení do provozu odborníkem na měření a regulaci.</p> <p>Pro optimální funkci celého systému je možné funkce regulátoru přizpůsobit nastavením konfiguračních a regulačních parametrů (viz. Návod k obsluze CB1B1424, část „Chcete změnit regulační parametry?“).</p>												
Kalibrace čidla	<p>Pokud teplota, která se zobrazuje na displeji, nesouhlasí s naměřenou teplotou v prostoru, je možné čidlo teploty zkalibrovat. Pro tyto účely změňte nastavení parametru P04.</p>												
Žádaná teplota a uzamčení žádané teploty	<p>Aby se dosáhlo maximálního komfortu a současně také úspor nákladů za energie, doporučujeme zkонтrolovat, případně změnit rozsah nastavení žádaných teplot a uzamčení nastavené žádané teploty (pro veřejné prostory), (parametry P05...P08).</p>												
Interval snímání dotykových tlačítek	<p>Jelikož termostat používá dotykovou technologii a aby bylo možné snížit na minimum spotřebu energie z baterií, je na termostatu k dispozici parametr P21 (nastavitelný v rozsahu 0,25 až 1,5 sekund), který může uživatel nastavit dle svého uvážení.</p> <p>To znamená, že když se po nějakou dobu uživatel nedotkne žádného tlačítka, pracuje termostat v úsporném režimu a snímá dotyková tlačítka v intervalu 1 sekundy.</p> <p>(Podle výpočtu, předpokládajících 4 změny nastavení termostatu za den, je při intervalu snímání dotykových tlačítek 1 sekunda odhadovaná životnost baterií 1 rok. Jestliže uživatel zvětší interval snímání tlačítek, prodlouží se životnost baterií.)</p>												
Výměna baterií	<p>Jestliže se na displeji objeví symbol , jsou baterie téměř vybité a je nutné je vyměnit. Použijte alkalické baterie typu AAA.</p>												
LED indikátor na RCR100RF	<p>Postup navázání bezdrátové komunikace mezi vysílačem a přijímačem, viz. Návod k obsluze CB1B1424, část „Chcete navázat komunikaci?“</p> <p>Níže uvedená tabulka popisuje chování spínací jednotky RCR100RF:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Stav spínací jednotky</th><th>Stav LED indikátoru</th></tr></thead><tbody><tr><td>Zapnutí (nebo reset)</td><td>LED bliká 5 sekund střídavě červeně a zeleně a potom trvale svítí červeně. Poznámka: Jestliže byl kanál přijímače dříve naprogramován, svítí LED ihned červeně.</td></tr><tr><td>Režim navazování RF komunikace</td><td>LED bliká střídavě červeně a zeleně.</td></tr><tr><td>Úspěšné navázání RF komunikace</td><td>Pokud proběhlo navázání komunikace úspěšně, bliká LED 10 minut zeleně.</td></tr><tr><td>Signál je OK a změna stavu výstupu</td><td>LED svítí zeleně. Když se změní stav výstupu, LED bliká 3 sekundy zeleně a potom se opět trvale rozsvítí zeleně.</td></tr><tr><td>Chyba příjmu rádiového signálu</td><td>Jestliže RCR nepřijal 125 minut žádný bezdrátový signál, začne LED blikat červeně. Pokud se signál do RCR100RF obnoví, vrátí se LED do předchozího stavu.</td></tr></tbody></table>	Stav spínací jednotky	Stav LED indikátoru	Zapnutí (nebo reset)	LED bliká 5 sekund střídavě červeně a zeleně a potom trvale svítí červeně. Poznámka: Jestliže byl kanál přijímače dříve naprogramován, svítí LED ihned červeně.	Režim navazování RF komunikace	LED bliká střídavě červeně a zeleně.	Úspěšné navázání RF komunikace	Pokud proběhlo navázání komunikace úspěšně, bliká LED 10 minut zeleně.	Signál je OK a změna stavu výstupu	LED svítí zeleně. Když se změní stav výstupu, LED bliká 3 sekundy zeleně a potom se opět trvale rozsvítí zeleně.	Chyba příjmu rádiového signálu	Jestliže RCR nepřijal 125 minut žádný bezdrátový signál, začne LED blikat červeně. Pokud se signál do RCR100RF obnoví, vrátí se LED do předchozího stavu.
Stav spínací jednotky	Stav LED indikátoru												
Zapnutí (nebo reset)	LED bliká 5 sekund střídavě červeně a zeleně a potom trvale svítí červeně. Poznámka: Jestliže byl kanál přijímače dříve naprogramován, svítí LED ihned červeně.												
Režim navazování RF komunikace	LED bliká střídavě červeně a zeleně.												
Úspěšné navázání RF komunikace	Pokud proběhlo navázání komunikace úspěšně, bliká LED 10 minut zeleně.												
Signál je OK a změna stavu výstupu	LED svítí zeleně. Když se změní stav výstupu, LED bliká 3 sekundy zeleně a potom se opět trvale rozsvítí zeleně.												
Chyba příjmu rádiového signálu	Jestliže RCR nepřijal 125 minut žádný bezdrátový signál, začne LED blikat červeně. Pokud se signál do RCR100RF obnoví, vrátí se LED do předchozího stavu.												

Ruční sepnutí výstupu RCR100RF

Spínací jednotka je vybavena funkcí pro ruční sepnutí výstupního relé (test kotle, nouzový provoz). Tato funkce dovoluje trvale zapnout výstupní relé nezávisle na bezdrátové komunikaci.

K aktivaci funkce ručního zapnutí podržte stisknuté **tlačítko  minimálně 10 sekund a uvolněte je**. LED trvale svítí zeleně a každých 5 sekund zhasne, čímž signalizuje, že je aktivní funkce ručního sepnutí.

Pro deaktivaci funkce ručního sepnutí krátce stiskněte tlačítko .

Poznámky k obsluze

Termostat RDD100.1RF nabízí tyto druhy provozu: Komfort, Útlum a Ochranný režim. Rozdíl mezi režimem Komfort a Útlum je jen v nastavené žádané prostorové teplotě. Přepínání mezi Komfortním, Útlumovým a Ochranným režimem se provádí tlačítkem .

Komfortní režim

Když se aktivuje režim Komfort, zobrazí se na displeji symbol  . Žádanou teplotu (20 °C) je možné upravit tlačítky + a -.

Útlumový režim

Když se aktivuje režim Útlum, zobrazí se na displeji symbol  . Žádanou teplotu (16 °C) je možné upravit tlačítky + a -.

Ochranný režim

Jakmile prostorová teplota poklesne pod 5 °C, regulátor automaticky aktivuje výstup vytápění. Symbol  se zobrazí pouze tehdy, pokud je to povoleno v nastavení parametrů.

Poznámky k údržbě

Regulátor a spínací jednotka nevyžadují údržbu.

Likvidace



Ve smyslu předpisů o likvidaci odpadů jsou regulátory prostorové teploty klasifikovány jako elektronický odpad a musí být likvidovány v souladu s evropskou směrnicí 2011/65/EU (WEEE) odděleně od směsného domovního odpadu. Je třeba dodržet příslušné předpisy a po použití přístroje zlikvidovat patřičným způsobem. Je třeba dodržet všechny předpisy a vyhlášky.

Technické údaje RDD100.1RF

 Napájení	Napájecí napětí	DC 3 V (2 x 1,5 V Alkalické baterie typu AAA)
	Životnost baterií (RDD100.1RF), viz. níže (alkalické baterie typ AAA).	
	Životnost baterií kalkulovaná na základě intervalu snímání dotykových tlačítek (za předpokladu stisknutí 4 tlačítek za den):	
	Interval snímání 0,25 s	Životnost baterií 311 dnů
	Interval snímání 0,5 s	Životnost baterií 322 dnů
	Interval snímání 1 s (tovární nast.)	Životnost baterií 357 dnů
	Interval snímání 1,5 s	Životnost baterií 377 dnů
Provozní údaje	Spínací hystereze SD	1 K
	Komfortní režim	20 °C (5...35 °C)
	Útlumový režim	16 °C (5...35 °C)
	Vestavěné teplotní čidlo	
	Rozsah nastavení žádané teploty	5...35 °C (Komfort / Útlum)
	Přesnost při 25 °C	< ±0,5 °C
	Rozsah kalibrace teplotního čidla	± 3,0 °C
	Rozlišení zobrazení a nastavení	
	Žádané teploty	0,5 °C
	Zobrazení teploty	0,5 °C
Podmínky prostředí podmínky	Provoz	Dle IEC 60721-3-3
	Klimatické podmínky	Třída 3K5
	Teplota	0...50 °C
	Vlhkost	< 95% r.v.
	Doprava	Dle IEC 60721-3-2
	Klimatické podmínky	Třída 2K3
	Teplota	-25...60 °C
	Vlhkost	< 95% r.v.
	Mechanické podmínky	Třída 2M2
	Skladování	Dle IEC 60721-3-1
	Klimatické podmínky	Třída 1K3
	Teplota	-25...60 °C
	Vlhkost	< 95% r.v.
Směrnice a normy	 shoda dle	
	EMC směrnice	2004/108/EC
	Směrnice pro nízké napětí	2006/95/EC
	 shoda dle	
	EMC vyzařování	AS/NSZ 4251.1:1999
	 RoHS (Omezení obsahu nebezpečných látek)	2011/65/EU
	Normy	
	Automatická zařízení pro domácnost a podobné účely	Všeobecné požadavky EN 60730-1 Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty EN 60730-2-9
	Elektromagnetická kompatibilita	
	Vyzařování	EN 61000-6-3
	Odolnost	EN 61000-6-2
	Třída bezpečnosti	II dle EN 60730-1, EN 60730-2-9
	Stupeň znečištění	II dle EN 60730
	Krytí	IP30 dle EN 60529


Obecně	Připojovací svorky pro	Pevné dráty nebo lanka opatřená dutinkou 2 x 1,5 mm ² nebo 1 x 2,5 mm ² (min. 0,5 mm ²)
	Hmotnost	0,152 kg
	Barva předního krytu	RAL9003

Technické údaje RCR100RF

 Napájení	Napájecí napětí	AC 230 V, +10% / -15%
	Příkon	<10 VA
	Kmitočet	48...63 Hz
	Zatížitelnost kontaktů výstupního relé	
	Napětí	AC 24...230 V
	Proud	8 (2) A
 Spínací výstupy (Q11, Q12, Q14)	Napětí	max. AC 230 V min. AC 24 V
	Proud	Max. 8 A odpor., 2 A indukt.
	Při AC 230 V	Min. 200 mA
	Životnost kontaktů při AC 230 V	Doporučené hodnoty:
	Při 8 A odpor.	1 x 10 ⁵ cyklů
	Izolační pevnost	
	Mezi kontakty relé a cívkou	AC 5 000 V
	Mezi kontakty relé (stejný pól)	AC 1 000 V
Elektrické připojení	Připojovací svorky	Šroubovací svorky
	Pro pevné dráty	2 x 1,5 mm ²
	Pro lankové vodiče	1 x 2,5 mm ² (min. 0,5 mm ²)
Podmínky prostředí podmínky	Provoz	Dle IEC 60721-3-3
	Klimatické podmínky	Třída 3K5
	Teplota	0...50 °C
	Vlhkost	< 95% r.v.
	Doprava	Dle IEC 60721-3-2
	Klimatické podmínky	Třída 2K3
	Teplota	-25...60 °C
	Vlhkost	< 95% r.v.
	Mechanické podmínky	Třída 2M2
	Skladování	Dle IEC 60721-3-1
	Klimatické podmínky	Třída 1K3
	Teplota	-25...60 °C
	Vlhkost	< 95% r.v.
Směrnice a normy	 shoda dle	
	EMC směrnice	2004/108/EC
	Směrnice pro nízké napětí	2006/95/EC
	 shoda dle	
	EMC vyzařování	AS/NSZ 4251.1:1999
	 RoHS	RoHS (Omezení obsahu nebezpečných látek)
		2011/65/EU
	Normy	
	Automatická zařízení pro domácnost a podobné účely	Všeobecné požadavky dle EN 60730-1 Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty EN 60730-2-9


Obecně

Elektromagnetická kompatibilita	
Vyzařování	EN 61000-6-3
Odolnost	EN 61000-6-2
Třída bezpečnosti	II dle EN 60730-1, EN 60730-2-9
Stupeň znečištění	II dle EN 60730
Krytí	IP30 dle EN 60529
Hmotnost	0,152 kg
Barva předního krytu	RAL9003

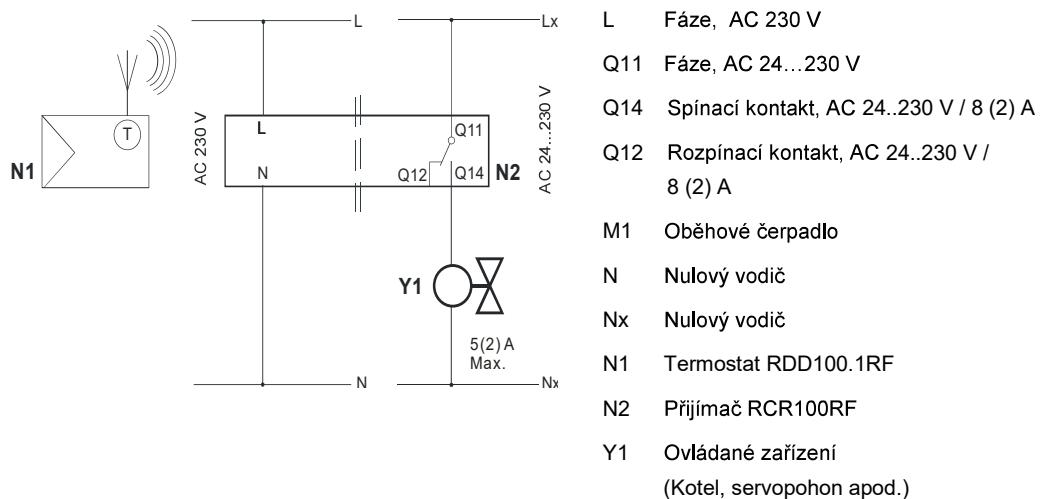
Schéma zapojení

⚠ L – N AC 230 V / Lx – Nx AC 24...230 V


Příklady aplikací

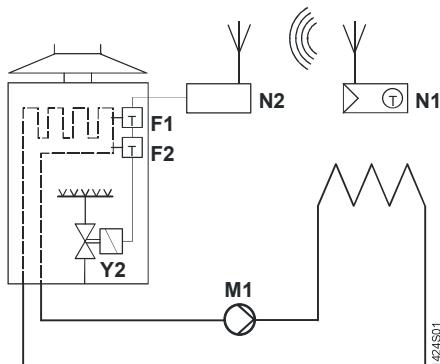

Bezdrátový regulátor a spínací jednotka regulují prostorovou teplotu přímým řízením závěsného plynového kotla.

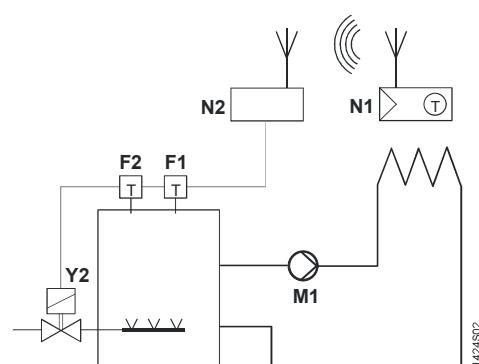

Bezdrátový regulátor a spínací jednotka regulují prostorovou teplotu přímým řízením závěsného plynového kotla.

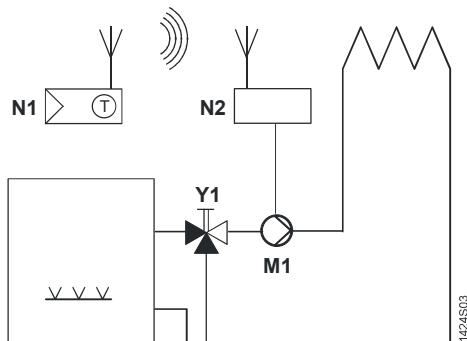


Bezdrátový regulátor a spínací jednotka regulují prostorovou teplotu spínáním oběhového čerpadla topného okruhu (s ručním nastavením směšovacího ventilu).

- | | |
|----|--|
| F1 | Provozní termostat |
| F2 | Bezpečnostní termostat |
| M1 | Oběhové čerpadlo |
| N1 | Prostorový regulátor RDD100.1RF |
| N2 | RCR100RF spínací jednotka |
| Y1 | Ručně ovládaný trojcestný směšovací ventil |
| Y2 | Elektromagnetický ventil |

Rozměry


Rozměry jsou
uvedeny v mm

Prostorový regulátor RDD100.1RF

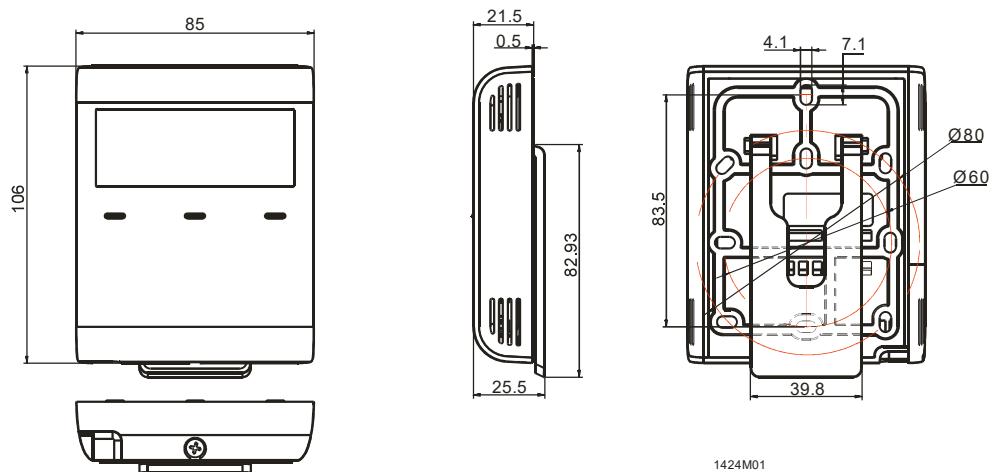

1424M01

Přijímač RCR100RF

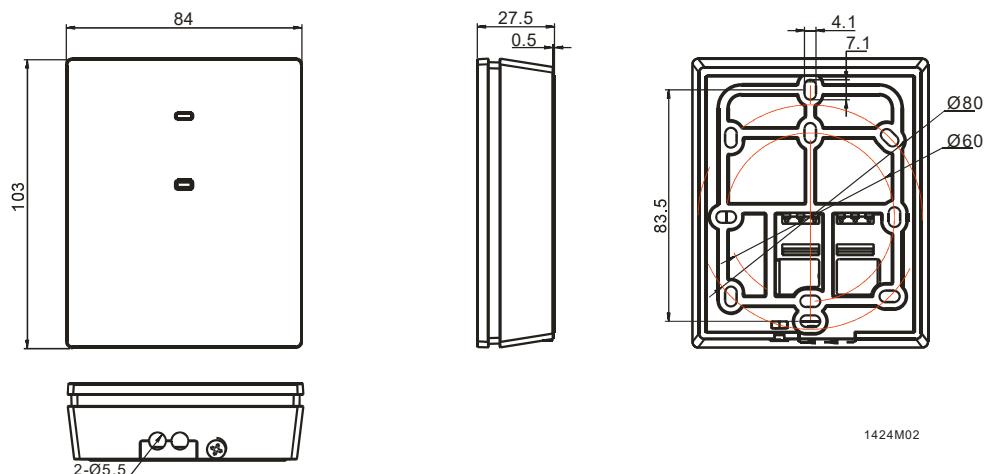

1424M02